

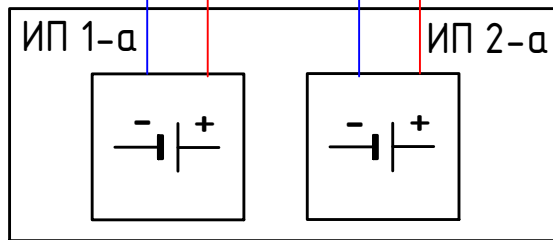


Подключение системного блока часовой станции (СБЧС) к резервному источнику питания.

СБЧС (вид сзади)

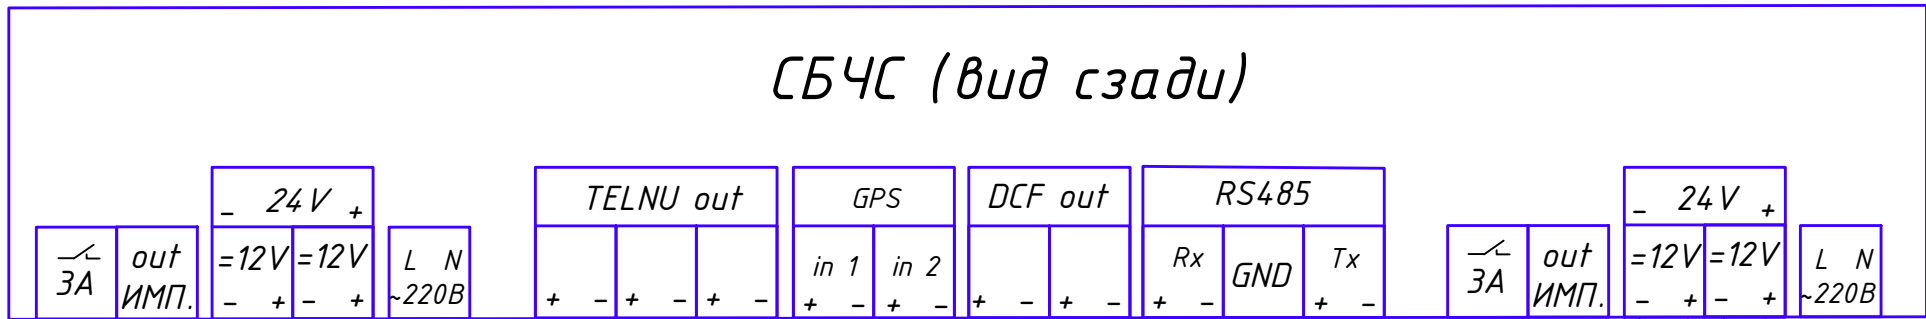

Источник резервного питания

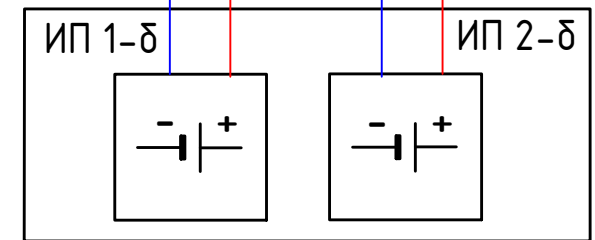

Источник резервного питания

Примечания:

- ИП1, ИП2 – источники постоянного напряжения 12В...15В с нагрузочной способностью не менее 1.5А (ИП1) и 1А (ИП2) соответственно.
- Данная схема питания обеспечивает работоспособность блока СБЧС во всех режимах.
- Клеммы для подключения "+" полюса ИП1 и "-" полюса ИП2 на монтажной плате соединены между собой.

Изм/Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Подключение СБЧС к резервному источнику питания (аккумуляторам).	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.					Лист 1	Листов 1	
Утв.					АО "ХроноТрон"		